


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 396038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900,
г. Лиски, пр. Ленина, 40 Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses @ box. vsi. ru
ОКПО № 01922049 в ГРКЦ Банка России по Воронежской области г. Воронеж ИНН/КПП 3665049241/365202001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510198
Срок действия с 20 октября 2011 г. по 20 октября 2016 г.

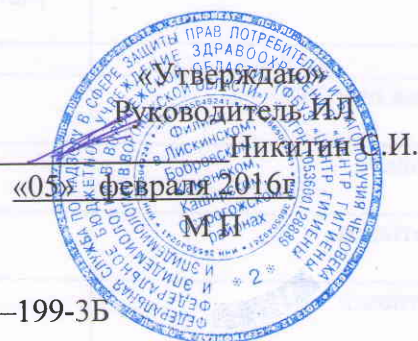

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АР –199-ЗБ
от «05» февраля 2016 г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:
вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах,
Воронежская область, г. Лиски, пр. Ленина, 40.

МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА: ТСЖ «Хохол-Тростянское»: Воронежская область, Острогожский район, с. Хохол-
Тростянка, ул. Мира, 10а

ОСНОВАНИЕ: поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области № 34 от 15.01.2016 г.

ДАТА ОТБОРА ОБРАЗЦА: 03 февраля 2016 г ВРЕМЯ ОТБОРА: 14 час.00 мин.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЮ: 03 февраля 2016 г. 17 час.00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 03 февраля 2016 г.-05 февраля 2016 г.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР-199-ЗБ

ТОЧКА ОТБОРА: источник: Воронежская область, Острогожский район, с. Хохол-Тростянка (в районе
мастерской)

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» (п.3.5,
п.3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 « Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования», ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»)

МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ: ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и
трубопроводных распределительных системах»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Образец отобран Мозговой Г.З.- пом. врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, в присутствии Мусатова Е.А.-
главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах, председателя Кавериной
Елены Альбертовны. Протокол отбора проб №182 от 03.02.2016 г.

Образец опечатан печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах..


СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1.	КФК-3 «ЗОМЗ»	0700022	№22/821	до 02.06.2016г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Код пробы (образца): AP-199-3Б				
№ П/П	Сределяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований, испытаний (измерений) с учетом неопределённости измерений	Допустимые уровни	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5
1	Запах при 20 ⁰ С	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	< 1,0 град.	20 градусов	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Жесткость общая	7,5 ±1,1 мг-экв/(л) (⁰ Ж)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
6	Железо(Fe, суммарно)	<0,05 мг/ дм ³ (л)	0,3 мг/ л	ГОСТ 4011-72
7	Марганец, (Mn, суммарно)	<0,01 мг/ дм ³ (л)	0,1 мг/ л	ГОСТ 4974-2014
8	Нитраты, (по NO ₃ ⁻)	8,2±2,0 мг/ дм ³ (л)	45,0 мг/ л	ГОСТ 33045-2014
9	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	<0,1 мг/ дм ³ (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты (по NO ₂ ⁻)	<0,003 мг/ дм ³ (л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014
11	Бор (В, суммарно)	<0,1 мг/дм ³ (л)	0,5 мг/л	РД 52.24.389-2011
12	Фториды (F ⁻)	0,59±0,11 мг/ дм ³	1,5 мг/дм ³	ГОСТ 4386-89

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют нормативным документам на метод исследований.

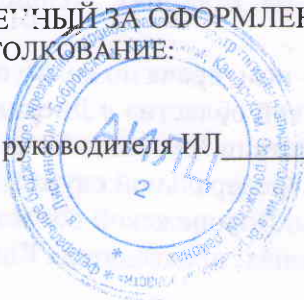ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВОДИВШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Денисова Т.Э. химик-экспертФИО, ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРИВШЕГО ПРОТОКОЛ: Усова М.М. фельдшер-лаборант
Калашникова М.И. зав. ОЛКОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА:
МНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ: Мозговая Г.З.Заместитель руководителя ИЛ Сапожков А.В.
МП

Протокол № AP-199-3Б

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть частично воспроизведено без согласия ИЛ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ» В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ,
ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ

аккредитованный орган инспекции



Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Фактический адрес: 397900, Воронежская
область, г. Лиски, проспект Ленина, 40
Телефон, факс (47391) 4-42-05, 4-63-02
e-mail: ses@box.vsi.ru
ОКПО 01922049,
ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/365202001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач, технический директор
филиала органа инспекции
С.И.Никитин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№353 от «05» ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

по протоколу испытаний от 05 февраля 2016 г №199-Б испытательной лаборатории филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах (аттестат аккредитации № РОСС.RU/0001.510198 срок действия с
20 октября 2011 г. по 20 октября 2016 г)
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: Исследованный образец питьевой воды, отобранный по адресу: Воронежская область, Острогожский район, с.Хохол-Тростянка (в районе мастерской), источник соответствует требованиям ст.11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ), п.4 ст.23 ФЗ от 07.12.2011, №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.3.5, 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» (п.3.5, п.3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно- бытового водопользования», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения») по исследованным показателям

ЭКСПЕРТ – и.о. зам.главного врача
(должность)

№2143 выдан 26.04.14г.

ГБОУ ВПО Омская Государственная

Медицинская Академия

Действителен до 26.04.2019г.

(№ и дата сертификата эксперта)

Сапожков А.В.

(ФИО эксперта)